



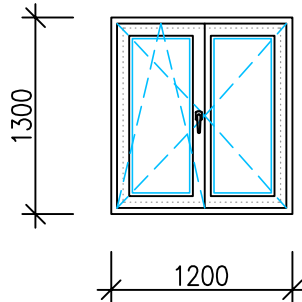
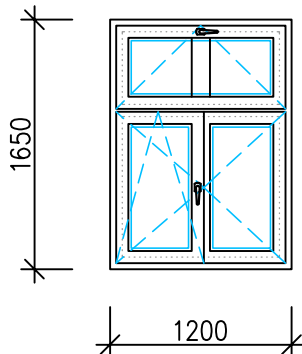
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

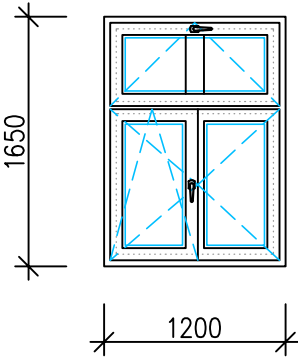
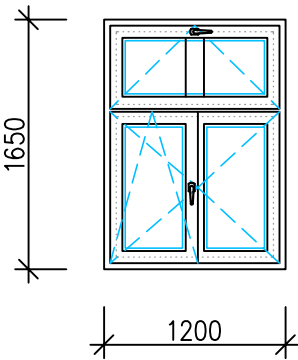
POZNÁMKY:


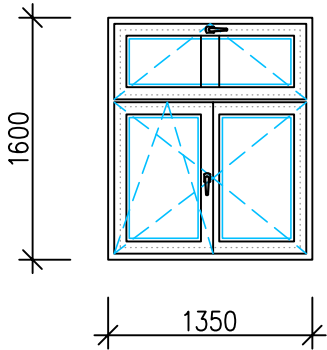
- HLAVNÍM TECHNICKÝM PARAMETREM JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKEM – POČET SKEL A RÁM MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENY TAK ABY BYLO DOSAŽENO POŽADOVANÉHO SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (U) !!!
- PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN JE NUTNÉ PROVÉST SONDY OSTĚNÍ A PŘEMĚŘENÍ OTVORŮ PRO UPŘESNĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKEN !!!
- ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT VYBOURANÝM ŠPALETOVÝM OKNŮM TAK, ABY Z VNĚJŠÍ STRANY BYL VIDĚT MIN. 30 MM – V PŘÍPADĚ PLÁNOVANÉHO ZATEPLENÍ OBJEKTU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ALESPŮŇ 70 MM PŘES OSTĚNÍ.
- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI A SPECIFIKACE OKEN ODSOUHLASENA S INVESTOREM (UŽIVATELEM)
- OKNA MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU A JEJICH OVLÁDÁNÍ MUSÍ BÝT DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY.

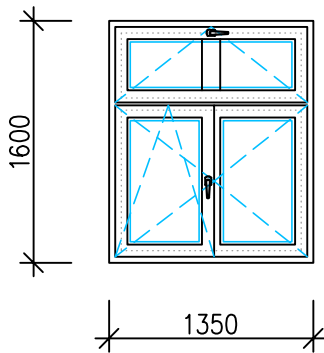
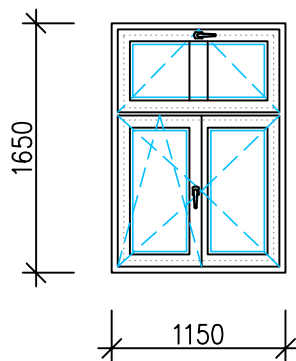
INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9. KVĚTNA 1366/48 408 01 RUMBURK		Město Rumburk 		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt IO INTERVAM		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz					
MÍSTO: ST.P.Č.K. 368 - Č.P. 398 K.Ú. HORNÍ JINDŘICHOV		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:			
STAVBA: MŠ V. KOVÁŘE, RUMBURK VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ		ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL		VYPRACOVAL: MARTIN ROUSEK			
		DATUM: 09/2015		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015462			
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT: 1xA4		STUPEŇ PD: TP		PARÉ:	
VÝKRES: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.1		MĚŘÍTKO: 1:50			

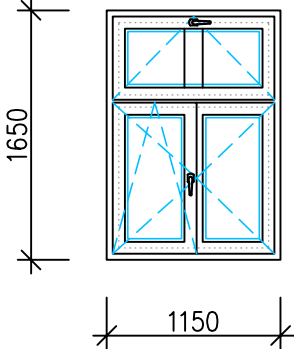
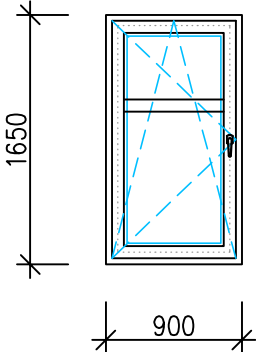
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O1		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		3	0	0	0	3
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému oknu				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100 x 1250 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				
O2		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		6	0	0	0	6
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému oknu				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100 x 450 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				

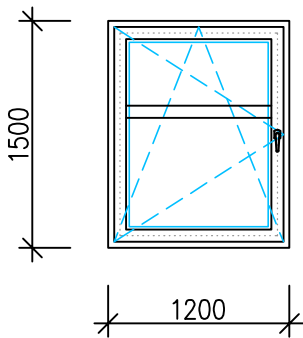
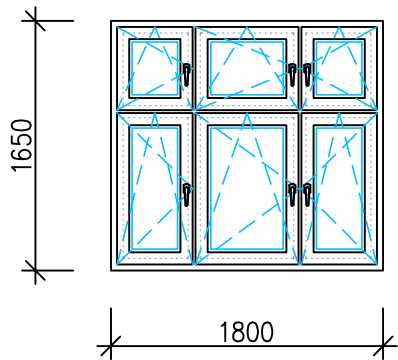
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O3		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně U=1,2W/m2K • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1200 x 1300 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					
O4a		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně U=1,2W/m2K • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno se sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1200 x 1650 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					



OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O4b		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	3	0	4
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Spodní část okna se zámkem kliky				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1200 x 1650 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
O4c		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	1	1	3
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1200 x 1650 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				


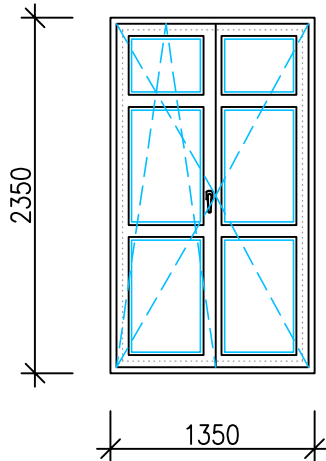
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O5		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	2	2	0	4
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé • Zasklené dvojsklem $U_g=1,1W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Okno se zámkem kliky • Kopie stávajícího okna s izolačním dvojsklem				
		STAVEBNÍ OTVOR: 550 x 1150 MM				
		RÁM: DŘEVĚNÝ – BARVA BÍLÁ				
O6a		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	2	0	3
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Spodní část okna se zámkem kliky				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1350 x 1600 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

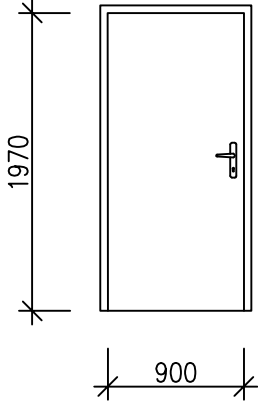
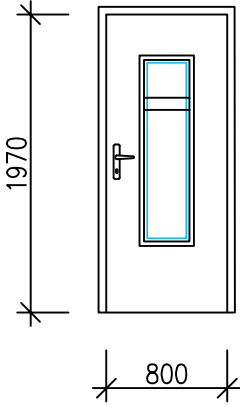
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O6b		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně U=1,2W/m2K • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno se sítkou proti hmyzu • Okno bude vybaveno horizontální hliníkovou žaluzií				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1350 x 1600 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
O7a		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně U=1,2W/m2K • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Spodní část okna se zámkem kliky				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1150 x 1650 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

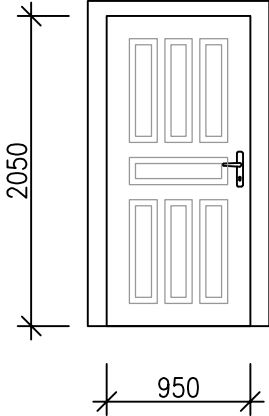
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O7b		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno se sítkou proti hmyzu • Okno bude vybaveno horizontální hliníkovou žaluzií				
		STAVEBNÍ OTVOR: 1150 x 1650 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
O8		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	2	2	0	4
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno se zámkem kliky				
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 1650 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O9		0	1	0	0	1
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Okno se zámkem kliky				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200 x 1500 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				
O10		0	1	1	0	2
		OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ • 6x otevíravé, 6x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Spodní část okna se zámkem kliky				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1800 x 1650 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O11		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	0	4	4
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu				
	STAVEBNÍ OTVOR:	900 x 1150 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				
O12		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	0	2	2
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu				
	STAVEBNÍ OTVOR:	750 x 1050 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O13		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	0	4	4
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ				
		• 1x výklopné				
		• Celé okno minimálně U=1,2W/m2K				
		• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému oknu				
	STAVEBNÍ OTVOR:	850 x 500 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				
O14		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ				
		• Celé dveře minimálně U=1,2W/m2K				
		• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouraným špaletovým dveřím				
		• Okno se zámkem klíky				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1370 x 2350 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	BEZPEČNOSTNÍ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
D1		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		1	0	0	0	1
		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ • Celé dveře minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouraným stávajícím dveřím				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100 x 2150 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	–				
	KOVÁNÍ:	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK – GENERÁLNÍ KLÍČ				
D2		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		1	0	0	0	1
		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ • Celé dveře minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouraným stávajícím dveřím				
	STAVEBNÍ OTVOR:	900 x 2040 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO – BEZPEČNOSTNÍ				
	KOVÁNÍ:	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK – GENERÁLNÍ KLÍČ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
D3		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ • Celé dveře minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouraným stávajícím dveřím				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200 x 2150 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	–				
	KOVÁNÍ:	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK – GENERÁLNÍ KLÍČ				