


k.ú. Rumburk

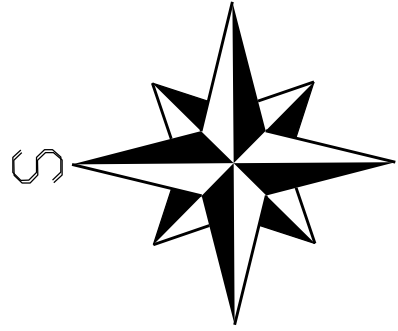


VYSVĚTLIVKY:

- nové zemní vedení veřejného osvětlení
- zemní sloup veřejného osvětlení
- přípojková skříň s měřením veřejného osvětlení
- vedení veřejného osvětlení stávající

SO 01

- Svítilno BGP243 LED DM50 BL2 7800/47-49W NW  
CLO IP66 IK08, autonomní stmívání 5 stupňů  
stožár 7metrů, výložník 1m
- Svítilno BGP202 LED DN09 1500/10,5-11W NW  
CLO IP66 IK08, autonomní stmívání 5 stupňů  
sadorý stožár 5m
- Stávající svítidlo VO

ŘEZY KABELOVOU TRASOU

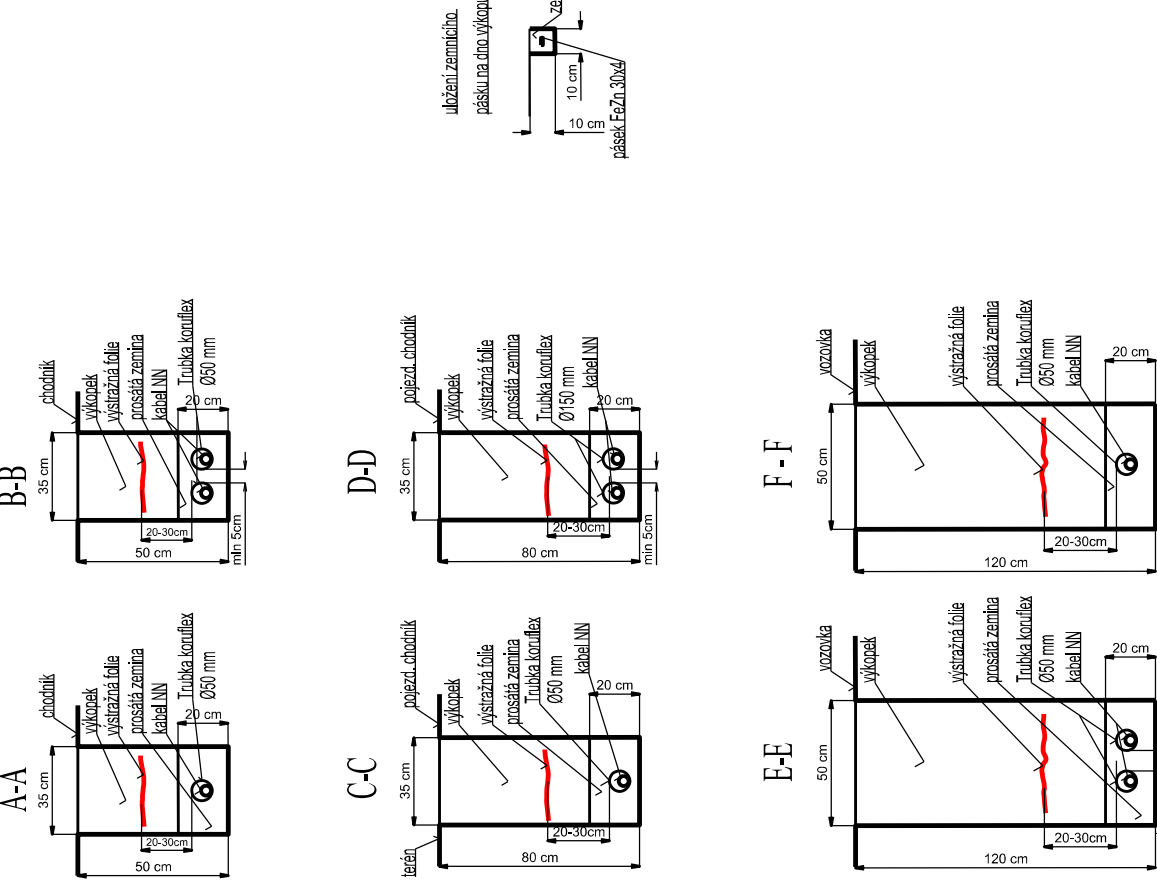

Podzemní zařízení jsou zakreslena informativně  
před zahájením prací je nutno vykýt.  
Nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

NN: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena  
od zdroje použitím nadproudových jističů prvku v síti TN - C

Město:	Propojovací:	Účel:	Autodim:	Formát:	Změny:
1500	Kraj:	Účel:	Autodim:	Formát:	Změny:
	Datum:	Účel:	Autodim:	Formát:	Změny:
	Stav:	Účel:	Autodim:	Formát:	Změny:
Název sady / číslo:					Investor:
ENPRO Energo					Město Rumburk
ENPRO Energo s.r.o.					C. výř:
Sedláčská 137/45, 750 01 Valtice u Mladé Boleslavi					4