
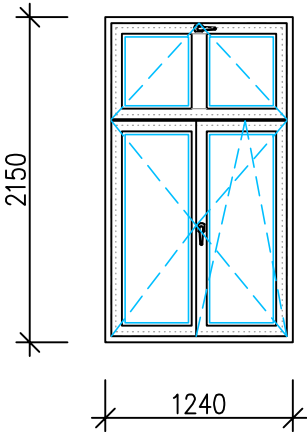


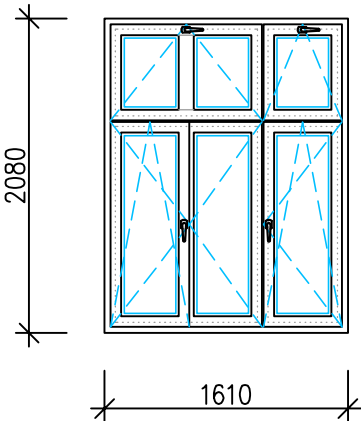
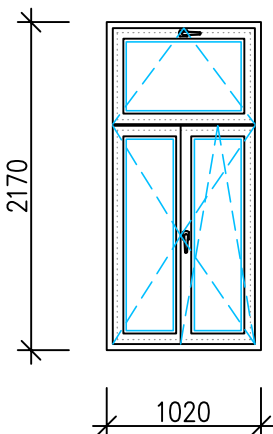
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

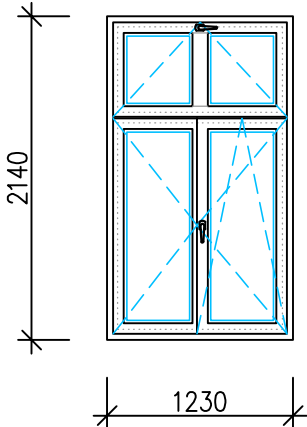
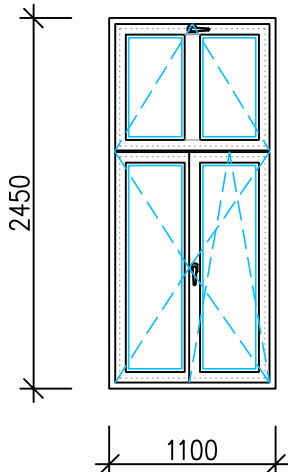
POZNÁMKY:



- PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN JE NUTNÉ PROVÉST SONDY OSTĚNÍ A PŘEMĚŘENÍ OTVORŮ PRO UPŘESNĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKEN !!!
- ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT VYBOURANÝM ŠPALETOVÝM OKNŮM TAK, ABY Z VNĚJŠÍ STRANY BYL VIDĚT MIN. 30 MM !!!
- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- OKNA MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU A JEJICH OVLÁDÁNÍ MUSÍ BÝT DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY
- NA OKNECH BUDOU POUŽITY DEKORAČNÍ ZDOBNÉ PRVKY TOTOŽNÉ SE STÁVAJÍCÍMI NA NEVYMĚŇOVANÝCH OKNECH VIZ. VZOR

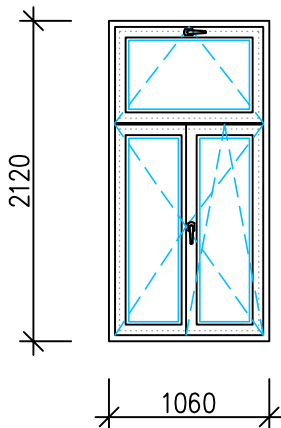
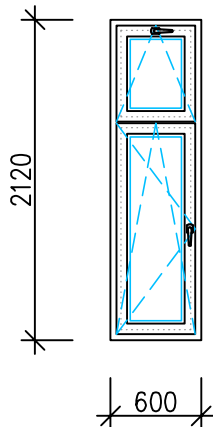
INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9. KVĚTNA 1366/48 408 01 RUMBURK		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt IO INTERIÁRY www.proprojekt.cz	ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 536 - Č.P. 864 K.Ú. RUMBURK		PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:
STAVBA: TECHNICKÁ POMOC PŘI ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚPRAVY VSTUPNÍCH DVEŘÍ A DOKONČENÍ VÝMĚNY OKEN V BUDOVĚ MŠ UL. KOMENSKÉHO RUMBURK		ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL	VYPRACOVAL: MARTIN ROUSEK
		DATUM: 06/2015	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015418
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT: 1xA4	STUPEŇ PD: —
VÝKRES: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.1	MĚŘÍTKO: 1:50
			PARÉ:

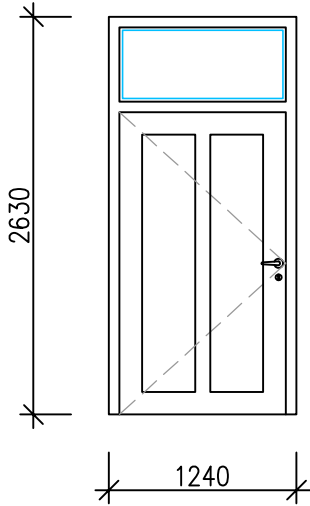
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O1		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		1	0	0	0	1
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému oknu				
	STAVEBNÍ OTVOR:	VNĚJŠÍ – 780 x 560 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				
O2		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		16	0	0	0	16
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Nadsvětlík dělený vnější nalepovací lištou (interiér+exteriér) • Vnější dekorační prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
	STAVEBNÍ OTVOR:	VNĚJŠÍ – 1160 x 2070 MM ; VNITŘNÍ – 1360 x 2200 MM				
	RÁM:	PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O3		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 3x otevíravé, 4x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Nadsvětlík dělený vnější nalepovací lištou (interiér+exteriér) • Vnější dekorativní prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1530 x 2000 MM ; VNITŘNÍ – 1750 x 2190 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					
O4		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Vnější dekorativní prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 940 x 2090 MM ; VNITŘNÍ – 1090 x 2200 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O5		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	15	0	15
		OKNO TŘÍKRÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Nadsvětlík dělený vnější nalepovací lištou (interiér+exteriér) • Vnější dekorativní prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1150 x 2060 MM ; VNITŘNÍ – 1340 x 2250 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					
O6		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	3	0	3
		OKNO TŘÍKRÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Nadsvětlík dělený vnější nalepovací lištou (interiér+exteriér) • Vnější dekorativní prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1020 x 2370 MM ; VNITŘNÍ – 1200 x 2520 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O7		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy – pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Vnější dekorační prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 740 x 1120 MM ; VNITŘNÍ – 1070 x 1290 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
O8		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	0	1	1
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy – pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Vnější dekorační prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 940 x 700 MM ; VNITŘNÍ – 970 x 780 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BILÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O9		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Vnější dekorační prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 980 x 2040 MM ; VNITŘNÍ – 1160 x 2200 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					
O10		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Vnější dekorační prvky dle stávajících (nevyměňovaných) oken – viz. vzor				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 520 x 2040 MM ; VNITŘNÍ – 720 x 2200 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ					

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
D1		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	0	0	1
		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM • Nadsvětlík pevný • Celé okno minimálně U=1,2W/m2K • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit stávajícímu otvoru a vnitř. zateplení • Otevírání bude směrem do exteriéru • Vnitřní ostění bude přizatepleno izolantem tl. 50 mm, nutné přizpůsobit rám dveří • Dveře osazeny samozavíračem				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1240 x 2630 MM				
	RÁM:	HLINÍKOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
	KOVÁNÍ:	BEZPEČNOSTNÍ – CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA				
S1	STŘÍŠKA NAD VCHODOVÉ DVEŘE					
						
	ROZMĚRY:	2000 x 1000 x 330 MM				
	RÁM:	KOVOVÝ – BÍLÁ BARVA				
	ZASKLENÍ:	POLYKARBONÁT				

OZN.	ZDOBNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍCH OKEN	
VZOR		