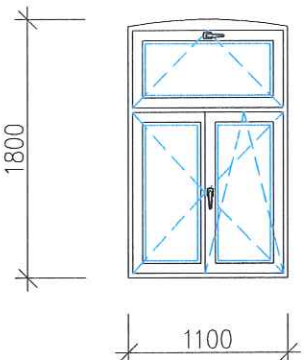
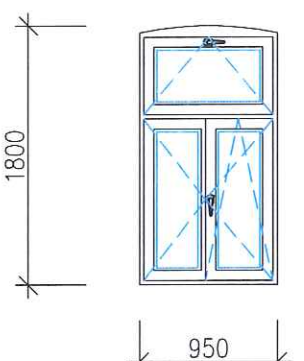


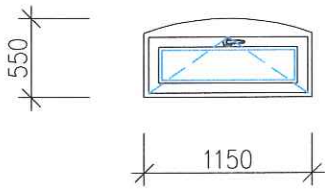
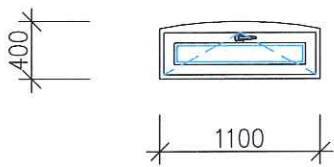
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

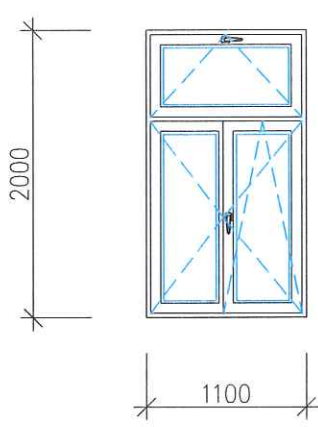
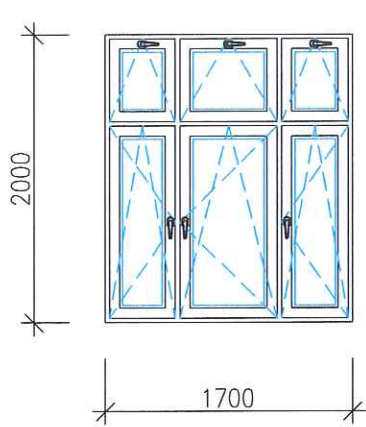
POZNÁMKY:

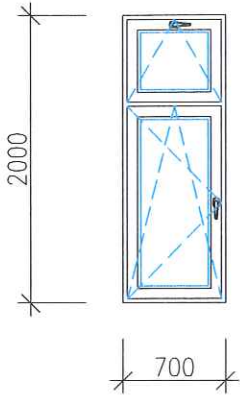
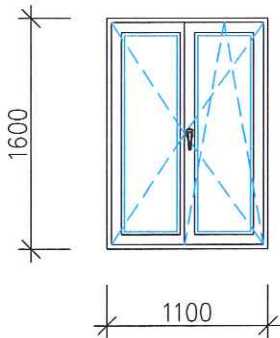
- PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN JE NUTNÉ PROVÉST SONDY OSTĚNÍ A PŘEMĚŘENÍ OTVORŮ PRO UPŘESNĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKEN !!!
- ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT VYBOURANÝM ŠPALETOVÝM OKNŮM TAK, ABY Z VNĚJŠÍ STRANY BYL VIDĚT MIN. 30 MM !!!
- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- OKNA MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU A JEJICH OVLÁDÁNÍ MUSÍ BÝT DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY
- RÁMY OKEN BUDOU TOTOŽNÉ SE STÁVAJÍCÍMI OKNY – VIZ. VÝPIS OZN. 12

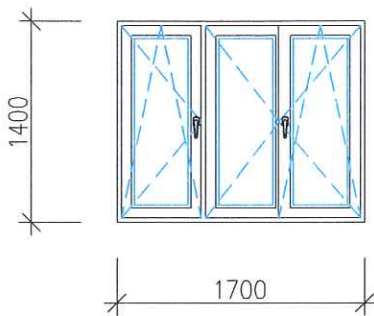

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9. KVĚTNA 1366/48 408 01 RUMBURK		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt IO LFT SVĚMÍ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T.: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz
ZÁSTUPCE INVESTORA:			
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2577/1, P.P.ČK. 2577/2 K.Ú. RUMBURK		PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:
STAVBA: OPRAVA TERASY S OBNOVOU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A DOKONČENÍ VÝMĚNY OKEN NA BUDOVĚ MŠ UL. KRÁSNOLIPSKÁ		ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL	VYPRACOVAL: MARTIN ROUSEK
		DATUM: 04/2015	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015401
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT: 1xA4	STUPEŇ PD: –
VÝKRES: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.1	MĚŘÍTKO: 1:50
			PARÉ:


OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O1		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		3	0	0	0	3
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno vybaveno horizontální žaluzií • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1000 x 1700 MM ; VNITŘNÍ – 1200 x 1800 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
O2		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		2	0	0	0	2
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno vybaveno horizontální žaluzií • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 850 x 1700 MM ; VNITŘNÍ – 1050 x 1800 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

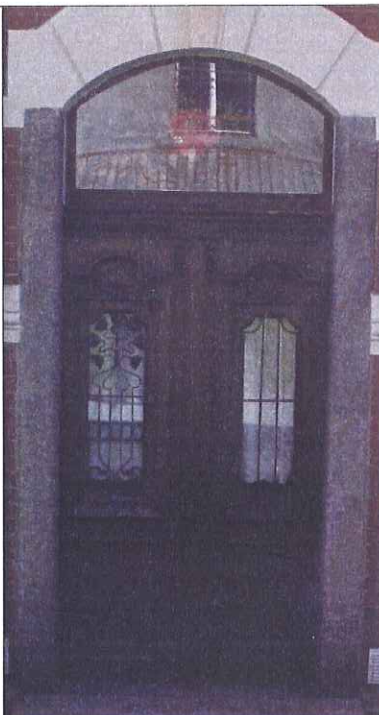
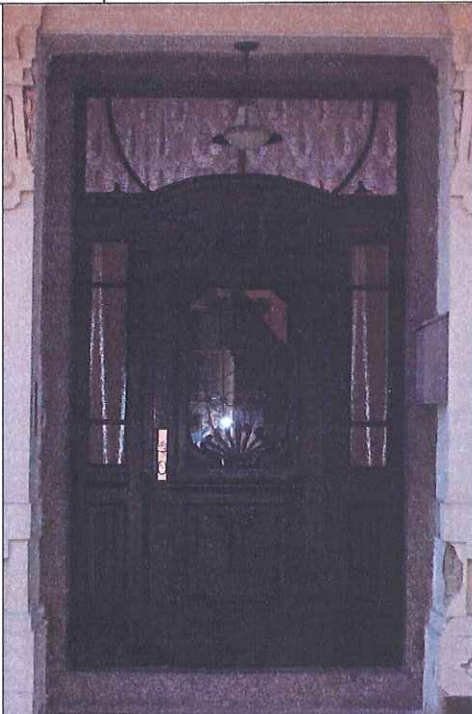
OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O3		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		1	0	0	0	1
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání okna musí být dosažitelné z podlahy např. pákový systém • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1050 x 450 MM ; VNITŘNÍ – 1150 x 550 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
O4		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		1	0	0	0	1
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1000 x 350 MM ; VNITŘNÍ – 1100 x 400 MM				
		RÁM: PLASTOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O5		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	10	10	0	20
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno vybaveno horizontální žaluzií • Spodní klika opatřena zámkem • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1000 x 1900 MM ; VNITŘNÍ – 1200 x 2050 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
O6		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	1	1	0	2
		OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ • 3x otevíravé, 6x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy–pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno vybaveno horizontální žaluzií • Spodní kliky opatřeny zámkem • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1600 x 1900 MM ; VNITŘNÍ – 1800 x 2050 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O7		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Ovládání horního části okna musí být dosažitelné z podlahy – pákový systém • Vrchní výklopná část musí umožňovat otevření do 90° pro možnost mytí • Okno vybaveno horizontální žaluzií • Spodní klika opatřena zámkem • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 600 x 1900 MM ; VNITŘNÍ – 800 x 2050 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
O8		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	1	0	1
		OKNO DVOUKŘÍDLÉ • 2x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Klika opatřena zámkem • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1000 x 1500 MM ; VNITŘNÍ – 1200 x 1600 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
O9		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	0	1	1
		OKNO TŘÍKŘÍDLÉ • 3x otevíravé, 2x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Okno vybaveno horizontální žaluzií • Kliky opatřeny zámkem • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 1600 x 1300 MM ; VNITŘNÍ – 1750 x 1400 MM				
		RÁM: PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
O10		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		0	0	0	3	3
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • 1x otevíravé, 1x výklopné • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Okno vybaveno svislou žaluzií • Kliky opatřena zámkem • Okno vybaveno sítkou proti hmyzu				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNĚJŠÍ – 500 x 1050 MM ; VNITŘNÍ – 600 x 1150 MM				
		RÁM: DŘEVĚNÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: 4–POLOHOVÉ				

OZN.	SCHÉMA / POPIS	KUS / POZNÁMKY				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O11		0	0	0	3	3
		OKNO PEVNÉ • Celé okno minimálně $U=1,2W/m^2K$ • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému špaletovému oknu • Okno vybaveno svislou žaluzií				
		STAVEBNÍ OTVOR: VNITŘNÍ – 550 x 550 MM				
		RÁM: DŘEVĚNÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ – BARVA BÍLÁ				
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO				
		KOVÁNÍ: PEVNÉ				
12	VZOROVÉ OKNO - POUŽIT STEJNÉ PROFILY A ZACHOVAT ČLENĚNÍ 					

OZN.	SCHÉMA / POPIS		KUS / POZNÁMKY				
D1			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
0			1	0	0	1	
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM							
REPASE: • ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ • DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ + PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ • NOVÝ LAZUROVACÍ NÁTĚR • VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VČETNĚ NOVÉHO RÁMU • UTĚSNĚNÍ DVEŘÍ							
	STAVEBNÍ OTVOR:	1300 x 3150 MM					
	RÁM:	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ					
	ZASKLENÍ:	NOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ:	STÁVAJÍCÍ					
D2			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
0			1	0	0	1	
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNICEMI							
REPASE: • ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ • DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ + PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ • NOVÝ LAZUROVACÍ NÁTĚR • VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VČETNĚ NOVÉHO RÁMU • UTĚSNĚNÍ DVEŘÍ • VÝMĚNA KOVÁNÍ ZA IMITUJÍCÍ DOBOVÉ							
	STAVEBNÍ OTVOR:	1500 x 2700 MM					
	RÁM:	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ					
	ZASKLENÍ:	NOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO					
	KOVÁNÍ:	NOVÉ IMITUJÍCÍ DOBOVÉ					